


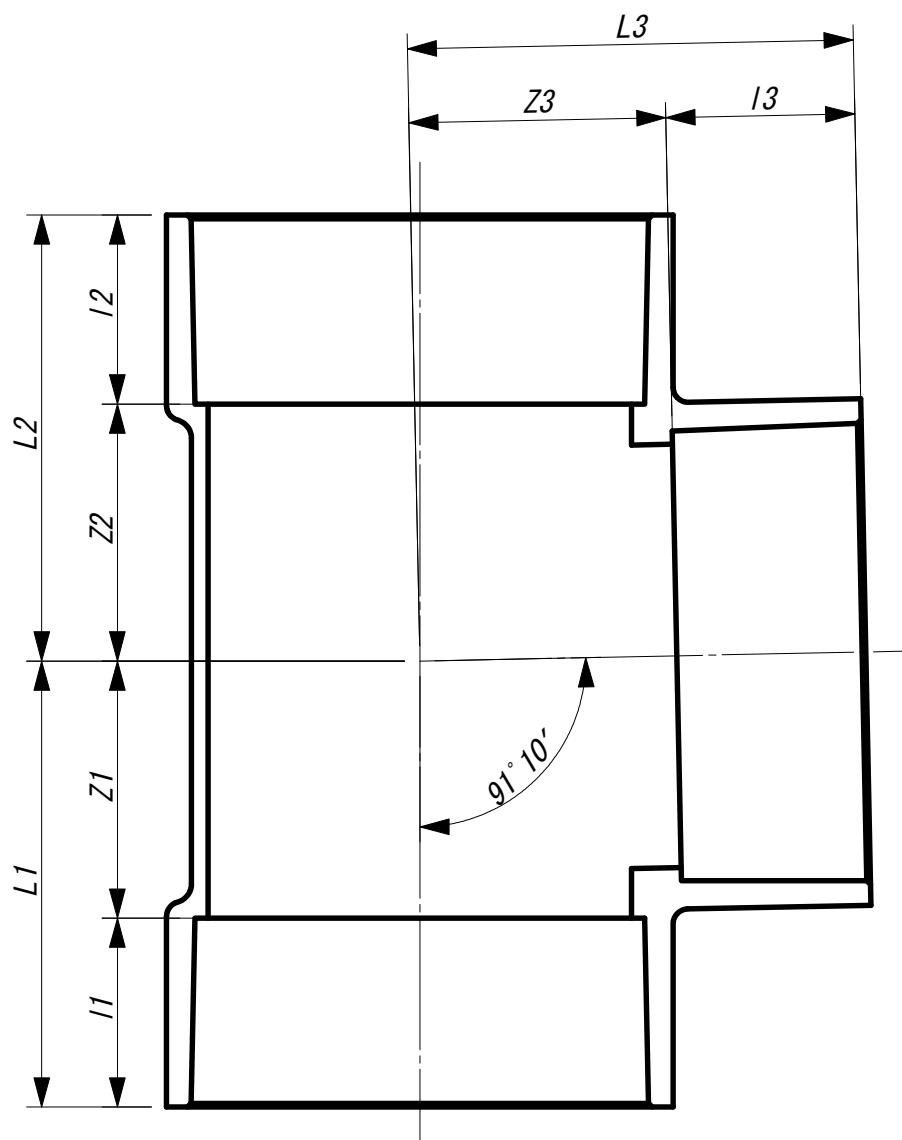

単位:mm

呼径 記号	Z1	Z2	Z3	I1	I2	I3	L1	L2	L3	規 格
200	113	113	113	110	110	110	223	223	223	社内規格
250	139	139	139	125	125	125	264	264	264	社内規格
300	165	165	165	140	140	140	305	305	305	社内規格
350	197	200	197	170	170	170	367	370	367	社内規格

- 備考 1. Z1, Z2及びZ3の許容差は、±3mmとする。
 2. 流れ角度91° 10' の許容差は、±30' とする。
 3. I1, I2, I3, L1, L2及びL3は、基準寸法を示す。

図名

VU DT 大口径寸法図

東栄管機株式会社